

**30, 50, 60 AMP STRAIGHT BLADE  
3 & 4 WIRE PLUGS & CONNECTORS  
INSTALLATION INSTRUCTIONS**

**CONNECTEURS ET FICHES À LAMES  
DROITES DE 30, 50 et 60 A, 3 et 4 FILS  
DIRECTIVES DE MONTAGE**

**CLAVIJAS Y CONECTORES DE PATAS  
RECTAS DE 30, 50 y 60 A, 3 y 4 HILOS  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

English

**GENERAL INFORMATION**

- NOTICE:** For installation by a qualified electrician in accordance with national and local electrical codes and the following instructions.
- CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Disconnect power before installing. Never wire energized electrical components.
- CAUTION: USE COPPER CONDUCTORS ONLY.**
- Check that the device's type and rating are suitable for the application.
- NOTICE:** Use round cord Types S, SO, ST, .62 to 1.31 inches (15.5 to 32.8 mm) diameter.
- Terminal Capacity: #12AWG to #4AWG.
- Select conductor size from National Electrical Code® Table 400-5 or Canadian Electrical Code Table 12.
- Use stranded conductors **ONLY**.

**INSTALLATION**

- Select cord end with proper conductor colour orientation that matches terminal location.
- Slide housing onto cord. See fig. 1.

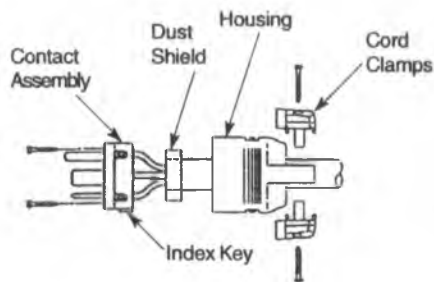


Fig.1

Français

**RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**

- AVIS -** Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux et selon les directives suivantes.
- ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.** Débrancher le circuit avant de procéder au montage. Ne jamais câbler des composants électriques dans un circuit sous tension.
- ATTENTION - EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE.**
- S'assurer que le type et les caractéristiques nominales de ce dispositif conviennent à l'application.
- AVIS -** Utiliser un cordon rond de type S, SO ou ST, de 15,5 à 32,8 mm de diamètre.
- Calibres de conducteurs admissibles : N° 12 AWG à 4 AWG.
- Choisir le calibre de conducteur dans la table 12 du Code canadien de l'électricité.
- Utiliser **SEULEMENT** des fils toronnés.

**MONTAGE**

- Choisir l'extrémité du cordon dont l'arrangement des couleurs des conducteurs correspond à celui des bornes.
- Faire glisser le carter sur le cordon. Voir la figure 1.

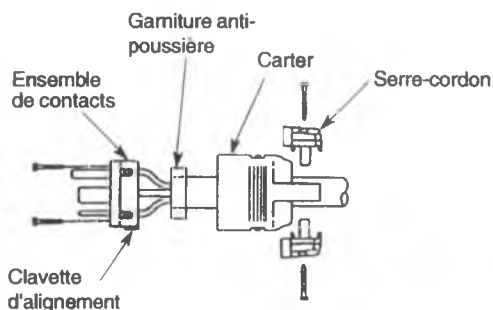


Fig.1

Español

**INFORMACIÓN GENERAL**

- AVISO -** Para ser instalado por un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales, y siguiendo estas instrucciones.
- CUIDADO - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO.** Desconectar la corriente antes de la instalación. No conectar nunca componentes eléctricos en un circuito energizado.
- CUIDADO - UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE.**
- Asegurarse de que el tipo y las características nominales del dispositivo sean apropiados para la aplicación.
- AVISO -** Utilizar un cable redondo de tipo S, SO o ST de 15,5 a 32,8 mm de diámetro.
- Conductores admisibles: N° 12 AWG a N° 4 AWG.
- Elegir calibres de conductores de la tabla 400-5 del National Electrical Code<sup>MR</sup> de los E.U.A.
- Utilizar **SOLAMENTE** conductores trenzados.

**INSTALACIÓN**

- Elegir el extremo del cable con una disposición de colores de los conductores que coincida con la de los bornes.
- Pasar el cable a través de la envoltura. Ver fig. 1.

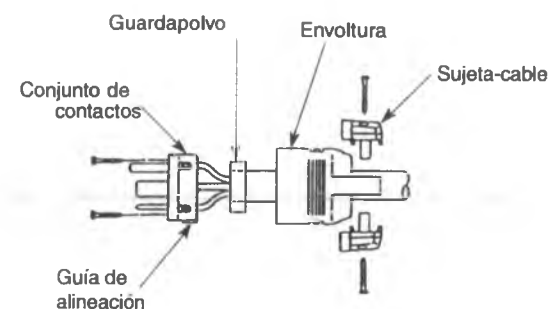


Fig.1

